

ACHTUNG !

Wichtige Angaben zu Ihrer EXHAUSTO-Bestellung eines VEX200-Gerätes!



Um Lieferverzögerungen zu vermeiden, senden Sie dieses Formular bitte schnellstmöglich ausgefüllt, entweder zusammen als Druck mit Ihrer Bestellung oder separat durch Klick auf den Button „SENDEN“, an uns zurück. Ohne diese Angaben können wir leider keinen Produktionsauftrag einlegen!

Kunde: _____ Sachbearbeiter: _____

Ihre Auftragsnr. _____ Tel: _____ Fax: _____

EXHAUSTO Vorgangsnr. _____ Mail: _____

1. Bitte die Gerätegröße angeben (VEX240 / 250 / 260 / 270 / 280).
2. Bitte Ventilatorplatzierung 1 oder 2 wählen
3. Bitte wählen Sie die gewünschte Rotorvariante:
A = Wellenhöhe 1,4 mm (bessere WRG, etwas höherer Stromverbrauch). B = Wellenhöhe 1,8 mm (standard)
4. Bitte wählen Sie die Rotorart: Der Kondensationsrotor ist der in der Preisliste aufgeführte Standardrotor. Sorptions- und Enthalpiorotoren sind gegen Aufpreis möglich und werden überwiegend bei Bedarf größerer Feuchterückgewinnung eingesetzt!
5. Bitte, wenn gewünscht, die Möglichkeit "Außenmontage" ankreuzen!
6. Bitte kreuzen ☒ Sie die gewünschte Stutzenplatzierung in der entsprechenden Skizze an!
Jeder der 4 Gerättestutzen ist in der Version A oder B wählbar; Ausnahmen:
- Bei Außenmontage (siehe Skizzen)!
- Bei Geräten mit Taschenfiltern sind die Außen- und Abluft nicht in Variante B möglich!

SENDEN

Bitte beachten Sie, dass hier mögliche Optionen einen Aufpreis bezogen auf den Standard-Listenpreis haben können!


LINKS

RECHTS

VENTILATORPLATZIERUNG 1


V2_HL1E2 (Bitte Gerätegröße eintragen)

- ☐ A ☐ B Rotorvariante: A = 1,4 mm / B = 1,8 mm
☐ Kondensationsrotor ☐ Sorptionsrotor ☐ Enthalpiorotor
☐ Automatische Leckage Kontrolle (ALC™)
☐ Außenmontage (Zuluft "B" und Außenluft "B" nicht wählbar)
☐ Panelfilter (FP)
☐ Taschenfilter (FB) (Abluft "B" und Außenluft "B" nicht wählbar)

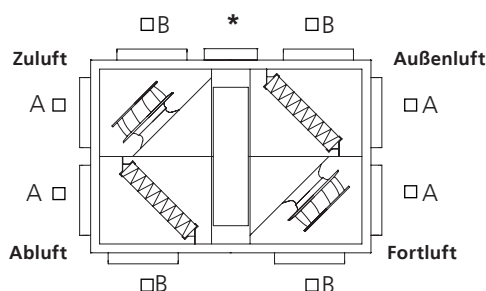

V2_HR1E2 (Bitte Gerätegröße eintragen)


- ☐ A ☐ B Rotorvariante: A = 1,4 mm / B = 1,8 mm
☐ Kondensationsrotor ☐ Sorptionsrotor ☐ Enthalpiorotor
☐ Automatische Leckage Kontrolle (ALC™)
☐ Außenmontage (Zuluft "B" und Außenluft "B" nicht wählbar)
☐ Panelfilter (FP)
☐ Taschenfilter (FB) (Abluft "B" und Außenluft "B" nicht wählbar)

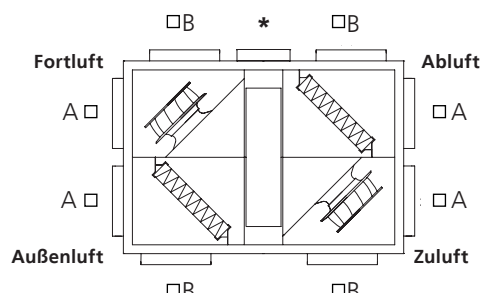

VENTILATORPLATZIERUNG 2


V2_HL2E2 (Bitte Gerätegröße eintragen)

- ☐ A ☐ B Rotorvariante: A = 1,4 mm / B = 1,8 mm
☐ Kondensationsrotor ☐ Sorptionsrotor ☐ Enthalpiorotor
☐ Automatische Leckage Kontrolle (ALC™)
☐ Außenmontage (Zuluft "B" und Außenluft "B" nicht wählbar)
☐ Panelfilter (FP)
☐ Taschenfilter (FB) (Abluft "B" und Außenluft "B" nicht wählbar)

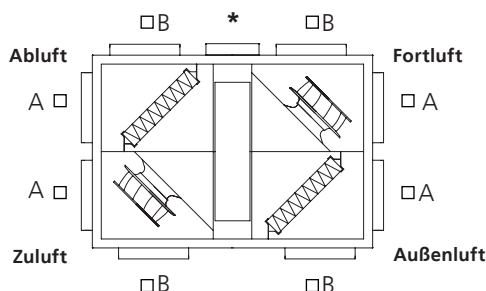

V2_HR2E2 (Bitte Gerätegröße eintragen)

- ☐ A ☐ B Rotorvariante: A = 1,4 mm / B = 1,8 mm
☐ Kondensationsrotor ☐ Sorptionsrotor ☐ Enthalpiorotor
☐ Automatische Leckage Kontrolle (ALC™)
☐ Außenmontage (Zuluft "B" und Außenluft "B" nicht wählbar)
☐ Panelfilter (FP)
☐ Taschenfilter (FB) (Abluft "B" und Außenluft "B" nicht wählbar)

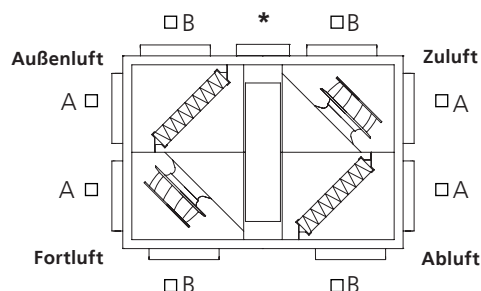

* = Elektrischer Anschlusskasten

